

Erratum

Malte Ludwig (Hrsg.)

Repetitorium Facharztprüfung Innere Medizin (4. Auflage)

ISBN 978-3-437-23318-0

Liebe Leserin, lieber Leser,

leider haben sich in unserem Buch folgende Fehler eingeschlichen, auf die wir Sie hinweisen wollen:

Auf **Seite 297** (linke Spalte oben, Zeile 2) muss es korrekt heißen:

....niedrigeren, remissionserhaltenden Dosierung angebracht (4,5–6 **mg** Budesonid/d).


Auf **Seite 339** (rechte Spalte, Zeile 19) muss es korrekt heißen:


... sowie Tumornekrosefaktor (TNF **α**), Interleukin (IL)-1, IL-6 und IL-8 erhöht....

Auf **Seite 340** (rechte Spalte, Zeile 14) muss es korrekt heißen:

Für Blutungen in die Körperhöhlen, die extern nicht erreichbar sind, steht inzwischen das REBOA-Verfahren (resuscitative endovascular balloon occlusion **of the** aorta) zur Verfügung.

Auf **Seite 345** wurde in der **Abb. 6.1** leider an einer Stelle (linke Seite) **Ja** und **Nein** vertauscht. Richtig muss die Abb. so aussehen:



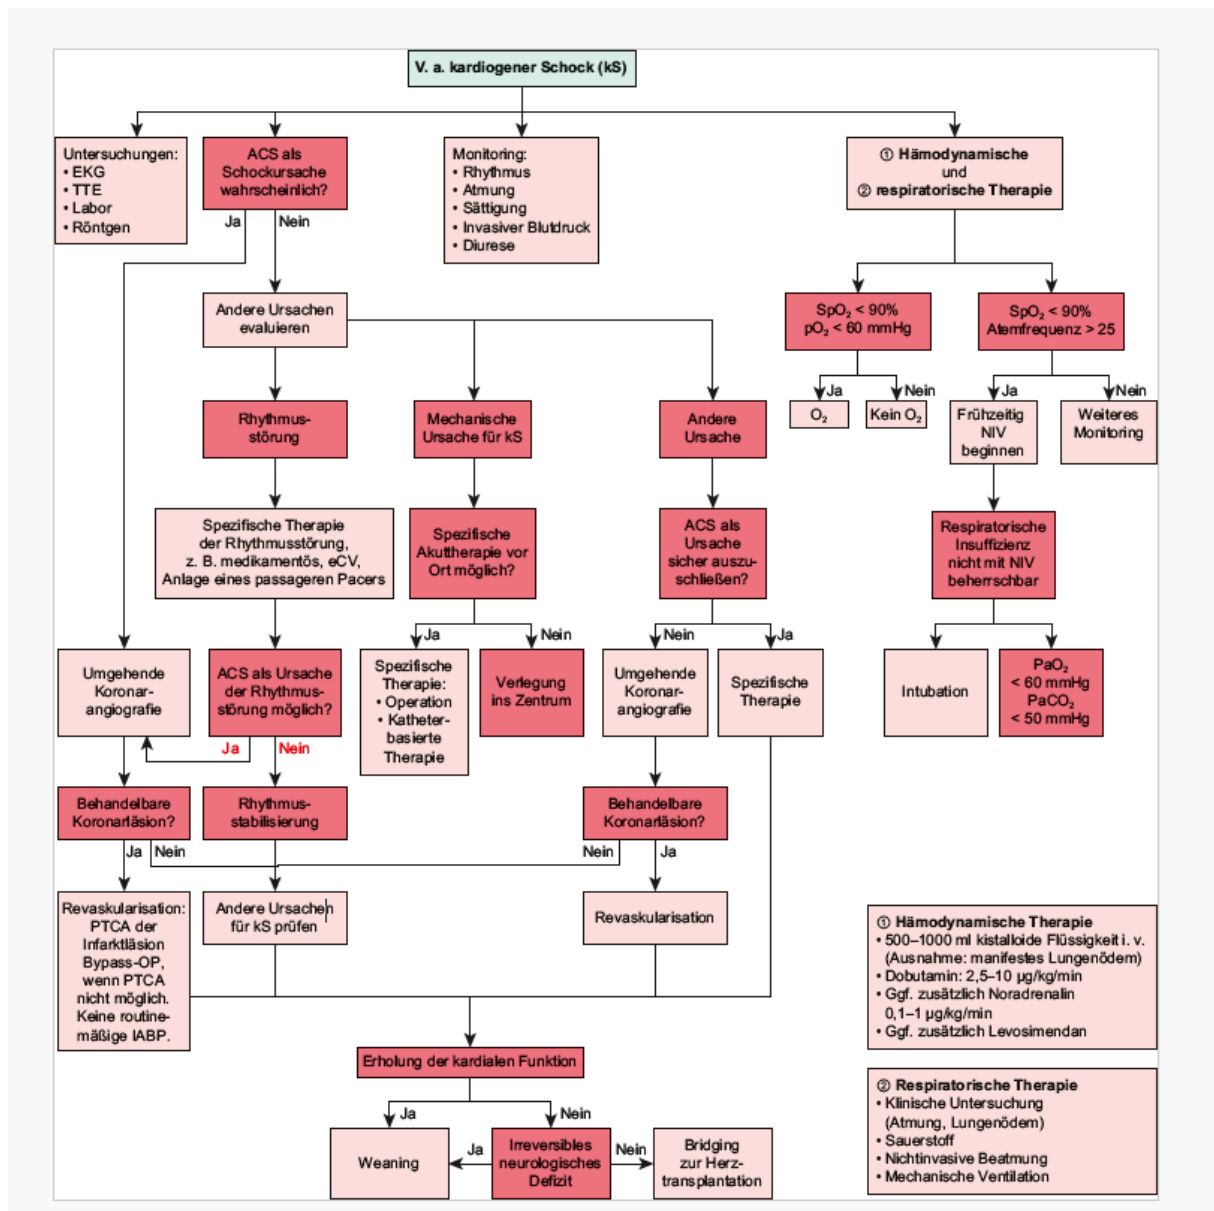

Auf **Seite 477** (rechte Spalte, Zeile 6) muss es heißen:

„Der Test wird mit einem SABA (**„short-acting beta2-agonist“**; damit sind **Beta-2-Sympathomimetika mit kurzer Wirkdauer** gemeint) oder nach 4 Wochen einer ICS-Therapie durchgeführt.“

Wir bedauern die Fehler und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, dieses Werk zu verbessern. Bitte richten Sie Ihre Anregungen, Lob und Kritik an folgende E-Mail-Adresse: kundendienst@elsevier.com

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Elsevier GmbH



ELSEVIER

www.elsevier.de